



Kết làm mát nước thủy lực:

- Áp suất làm việc 10 kg/cm²
- Áp suất thử kín 15 kg/cm²
- Các kích thước cơ bản của lõi kết như bản vẽ
- Vật liệu ống và cánh tản nhiệt làm bằng nhôm (1060-H22), ống nhôm dày 0.3 mm, cánh tản nhiệt dày 0.3mm.
- Chiều dày mặt bích của các lõi tản nhiệt lớn hơn hoặc bằng 3mm

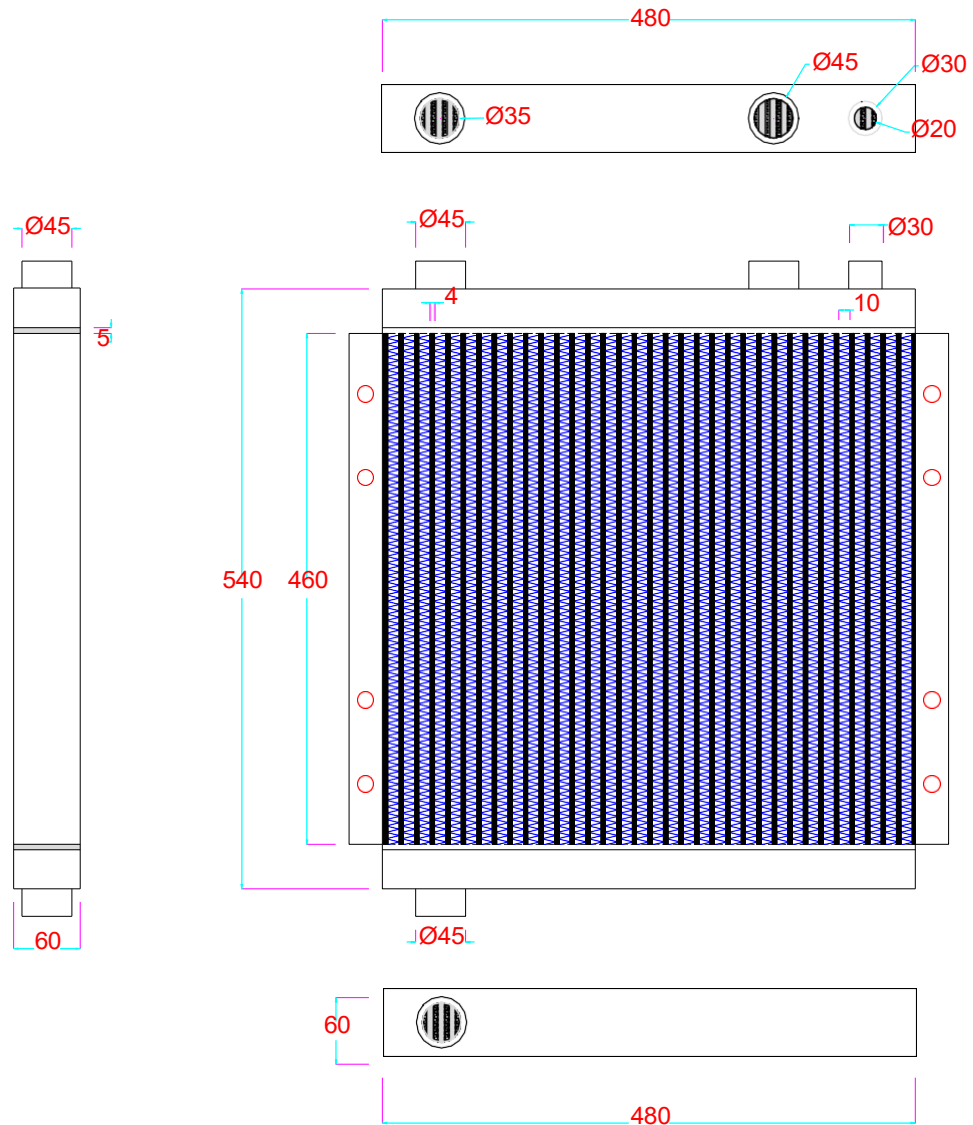

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|--|
| Drawn by | Nguyễn Văn Hạnh |  | VIETSOVPETRO MECHANICAL AND ENERGY DIVISION | | | | | |
| Checked by | Phạm Tuấn Sơn | | ADDRESS: 15 Le Quang Dinh Street, Rach Dua Ward HCM City, VietNam | | | | | |
| Approved | Bùi Việt Hùng | | Tel +(84) 254 3839 871 - ext 5854 - Fax: (0254) 3616 755 | | | | | |
| Drawing title: Kết làm mát nước thủy lực No2 | | | Scale | 1:1 | Size: | A4 | Date: | |
| | | | Project code: | | | | Date: | |
| | | | Drawing No: | | | | Date: | |